

RED CLOACAL

REQUISITOS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

TÉCNICOS


- Cámara de inspección de doble tapa 60x60 cm Hº Aº
- Sistema de ventilación a los cuatro vientos
- Caño de PVC 3.2mm de 110 de diámetro normas IRAM con una pendiente mínima de 1.5cm por metro
- Distancia máxima de la cámara no mayor a 10 metros de la línea municipal
- Salida de cañería interna a 90º respecto de la línea municipal con una prolongación de 1 metro
- Profundidad de tapada máxima 60cm



DOCUMENTACIÓN
DNI - CUIL - Escritura (fotocopia) - Planos

SOBRE LOS DESAGÜES PLUVIALES

El destino de los desagües pluviales en ningún caso puede ser la red cloacal domiciliar. Los desagües de rejilla de patios y de bajada de pisos altos deberán conducirse a través de conductos a la vía pública. Los casos detectados de conexión de desagües pluviales a la red de servicio de cloacas serán motivo de paralización de la obra y de aplicación de las sanciones que correspondan.

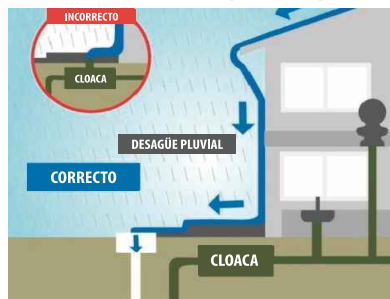

SANTA CLARA DEL MAR

RED CLOACAL

**18 NUEVAS
MANZANAS
HABILITADAS**

SECTOR

AV. MONTREAL,
LUARCA HASTA
AV. RIO DE JANEIRO
Y DESDE PINAMAR
A VIÑA DEL MAR



CONSULTAS E INFORMES



223-5981023



460-2589



FORMULARIO WEB
www.scycocooperativa.com.ar



scycocoop@yahoo.com.ar



Cooperativa Santa Clara del Mar y la Costa Ltda.

Scyco